



TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
TURKISH DENTAL ASSOCIATION

GENELGE

Sayı : 001-1.1309

Tarih : 04.09.2020

Konu : TDB Tabela Standartlarında Değişiklik

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI'NA,

28-29 Şubat 2020 Tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilen Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinin katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyinde varılan mutabakat üzerine; Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartlarının "**Muayenehaneler İçin**" bölümünün 10.maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde eklenerek bundan sonra gelen maddelerin numaralarının değiştirilmesine, "**Poliklinik ve Merkezler İçin**" bölümünün 4.maddesinde değişiklik yapılmasına Merkez Yönetim Kurulumuzun **31.08.2020/01.09.2020 Tarihli toplantısında** karar verilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle Muayenehanelerin 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren, mavi zemin üzerinde ortasında diş resmi bulunan beyaz ışığı geçirgen ışıklı tabela ve Ağız Diş Sağlığı Poliklinik ve Merkez tabelalarında "dent ve dental" kelimelerinin kullanımına imkan sağlanmıştır.

TDB Tabela Standartlarının en son düzenlenmiş hali ekte gönderilmiştir.

Saygılarımla,

Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
TABELA STANDARTLARI

(25-26 Şubat 2009 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

(MUAYENEHANELER İÇİN)

1. *(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)* Tabelaların üzerinde “Dişhekim” unvanı ve dişhekiminin adı ve soyadının yanı sıra çalışma gün ve saatleri, adresi, telefon numarası ile elektronik posta adresi (e-mail) de belirtilebilir. Ancak elektronik posta adresinde reklam ya da haksız rekabet niteliğinde ifadelere yer verilemez.
2. *(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)* Tabelalarda yalnız Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda uzmanlık olarak belirtilen dallar yazılabilir.
3. Tabelalarda dişhekimliği alanındaki bilim ve anabilim dallarından alınan Dr., Yrd. Doç., Doç., Prof. gibi unvanlar kullanılabilir. Bu unvanın alındığı “bilimdalı” ve/veya “anabilimdalı” yazılamaz.
4. Tabelalarda dentist, zahnartz, implant, dental vb. yabancı dilde hiçbir sözcük kullanılamaz.
5. *(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)* Tabelalarda örneği ekli standart logo dışında resim, grafik ve benzerine yer verilemez. Logo üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
6. Tabelalar beyaz zemin üzerine siyah renkli yazılır.
7. *(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)* Işıklı tabela kullanılamaz. Tabelanın aydınlatılması amacıyla ışık kullanılabilir ancak ışıkla süsleme yapılamaz.
8. Tabelaların büyüklüğü en çok 75 x 150 cm ebadında olabilir.
9. Bina cephelerine her cepheye bir adet olmak üzere en fazla 3 adet tabela asılabilir. Ana caddeden uzakta bulunan muayenehanelerin yerlerini gösteren en çok 40 x 50 cm ebadında 1 tane yönlendirme tabelası asılabilir ve binanın en çok 100 m uzağına konulabilir. *(Son cümle Mülga 13-14.07.2011 tarihli MYK kararı)*
10. Tabelalardaki harf ve rakamlar 25 cm den büyük olamaz.
11. *(31.08/01.09.2020 tarihli MYK kararı ile eklenen)* Muayenehanelerin dış cephesinde dış tabelaya yakın bir yerde; azami 50 x 70 cm boyutlarında, örneği ekte yer alan, mavi zemin üzerinde ortasında beyaz diş resmi bulunan beyaz ışığı geçirgen ışıklı bir tabela bulundurulabilir. Bu tabela iki yandan kolayca görülebilecek şekilde de asılabilir. Tabelanın ışığı, sağlık kuruluşunun açık olduğu ve faaliyet gösterdiği sürece yakılır. **Tabelalar TDB tarafından temin edilerek Odalar tarafından bedeli karşılığında dağıtılır. İş bu madde 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.**
12. Ticari ortaklık olarak kurulan muayenehanelerde ticari şirketin adı (tüzel kişilerin ticaret sicil gazetesindeki adı) 9. maddede belirtilen tabelalarda kullanılamaz.
13. *(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)* Dişhekimliği hizmeti veren tüzel kişiler (şirketler) tüzel kişiliğin ticaret sicil gazetesindeki adının yazdığı en çok 15x30 cm ebadında 1 adet tabela kullanabilirler. Bu tabela bina ya da muayenehane kapısına asılabilir.
14. *(Mülga 13-14.07.2011 tarihli MYK Kararı)*



EK: (13-14.07.2011 tarihli MYK kararı)

- Logo Örneği:




- Logo Ölçüleri: En fazla 40 cm x 40 cm


MUAYENEHANELER İÇİN
TABELA ÖRNEKLERİ

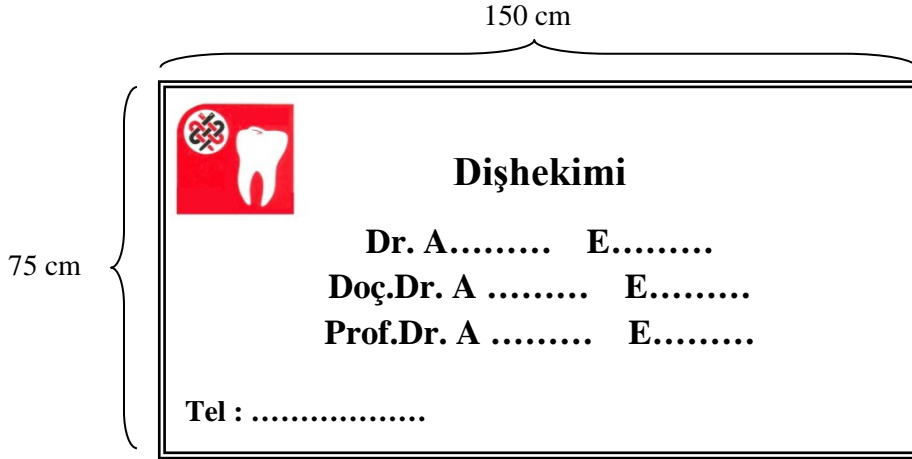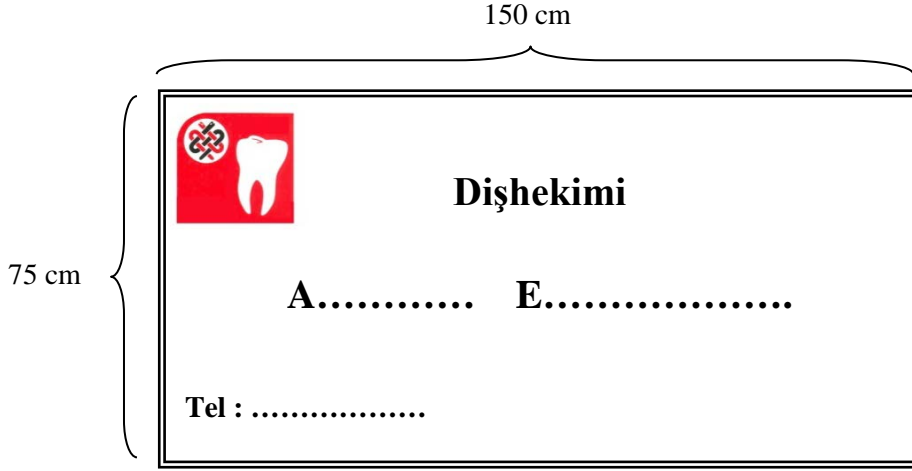


Yönlendirme Tabelası

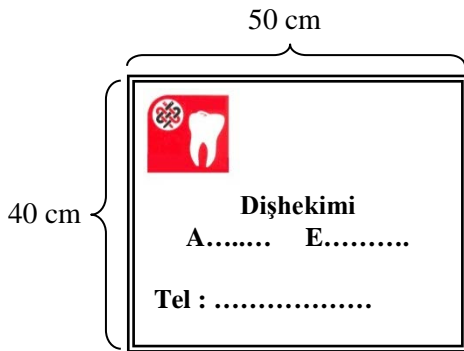

Işıklı Tabela

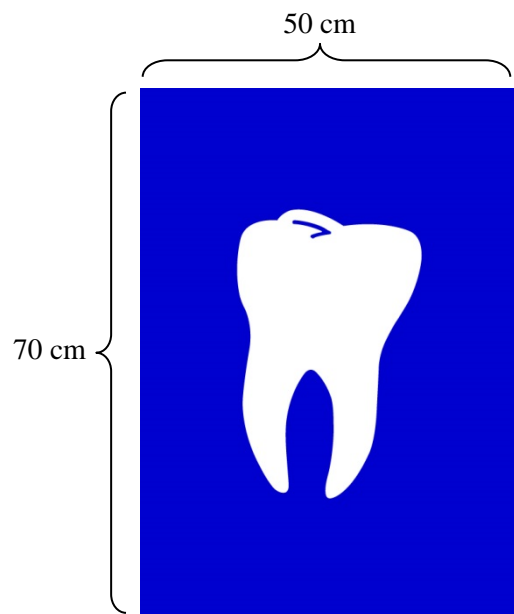

Bina ya da Daire Kapısına Tüzel Kişiler

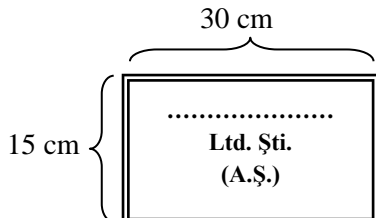

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
TABELA STANDARTLARI

(25-26 Şubat 2009 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

(POLİKLİNİK VE MERKEZLER İÇİN)

1. Tabelalardaki yazılar “*özel*” kelimesi ile başlayacak ve sağlık kuruluşunun uygunluk belgesinde belirtilen adının arkasından “*Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği*”, “*Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi*” kelimeleri gelecektir.
(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelalara, telefon numarası ve elektronik posta adresi (e-mail), çalışan dişhekimlerinin isim ve soyadları konulabilir. Ancak elektronik posta adresinde reklam ya da haksız rekabet niteliğinde ifadelere yer verilemez.
2. *(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)* Tabelalarda yalnız Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda uzmanlık olarak belirtilen dallar yazılabilir. *(06-07.12.2017 tarihli MYK kararı ile değişik)* Poliklinik ve Merkez isimlerinde uzmanlık alan adları kullanılamaz.
3. Tabelalarda dişhekimliği alanındaki bilim ve anabilim dallarından alınan Dr., Yrd. Doç., Doç., Prof. gibi unvanlar kullanılabilir. Bu unvanın alındığı “*bilimdalı*” ve/veya “*anabilimdalı*” yazılamaz.
4. *(31.08/01.09.2020 tarihli MYK kararı ile değişik)* Tabelalarda dent ve dental hariç, dentist, zahnartz, implant ve bunun gibi dişhekimliği kavramlarını içeren yabancı dilde hiçbir sözcük kullanılamaz.
5. *(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)* Tabelalarda örneği ekli standart logo dışında resim, grafik ve benzerine yer verilemez. Logo üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
6. Poliklinik ve merkezlerin Sağlık Müdürlükleri tarafından verilecek uygunluk belgelerindeki adı 4. maddede belirtilen kurala uygun olmalıdır.
7. Poliklinik ve merkezler bu değişikliğin yayınlandığı tarihten itibaren tabelalarını 4. ve 5. maddelerdeki koşullara uygun hale getirmek zorundadırlar.
8. Tabelalar beyaz zemin üzerine siyah renkli yazılır.
9. *(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)* Işıklı tabela kullanılamaz. Tabelanın aydınlatılması amacıyla ışık kullanılabilir ancak ışıkla süsleme yapılamaz.
10. Tabelaların büyüklüğü en çok 100 x 250 cm ebadında olabilir.
11. Bina cephelerine her cepheye bir adet olmak üzere en fazla 2 adet tabela asılabilir. Ana caddeden uzakta bulunan poliklinik ve merkezlerin yerlerini gösteren en çok 40x50 cm ebadında 1 adet yönlendirme tabelası asılabilir ve binanın en çok 100 m uzağına konulabilir. *(Son cümle Mülga 13-14.07.2011 tarihli MYK kararı)*
12. Tabelalardaki harf ve rakamlar 25 cm den büyük olamaz. Poliklinik ve merkezlerin tabelalarında kullanılan “*özel*”, ibaresi de dahil olmak üzere sağlık kuruluşuna ait isim ve unvan aynı yazı karakterinde olacaktır. “*Özel*” ibaresi diğer harf ve rakam puntolarının 1/3 den küçük olmayacaktır.
13. Ticari ortaklık olarak kurulan poliklinik veya merkezlerde ticari şirketin adı (tüzel kişilerin ticaret sicil gazetesindeki adı) 11. maddede belirtilen tabelalarda kullanılamaz.
14. *(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)* Dişhekimliği hizmeti veren tüzel kişiler (şirketler) tüzel kişiliğin ticaret sicil gazetesindeki adının yazdığı en çok 15 x 30 cm ebadında 1 adet tabela kullanabilirler. Bu tabelalar yalnız bina kapısına ya da poliklinik veya merkezin kapısına asılabilir.
15. *(Mülga 13-14.07.2011 tarihli MYK Kararı)*

EK: (13-14.07.2011 tarihli MYK kararı)

- Logo Örneği:



- Logo Ölçüleri: En fazla 40 cm x 40 cm

POLİKLİNİK VE MERKEZLER İÇİN

TABELA ÖRNEKLERİ

250 cm



250 cm



Yönlendirme Tabelası

50 cm



Bina ya da Daire Kapısına Tüzel Kişiler

30 cm

